撹拌型送風機オプション
フィトンチッドカートリッジ+フィトンチッドホルダー

取扱説明書

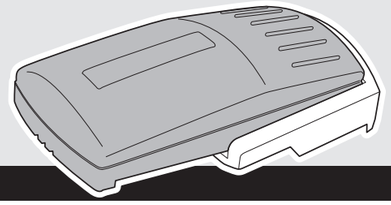

安全上のご注意

本製品はフィトンチッドカートリッジを撹拌型送風機（対応品のみ※）に取付けるためのホルダーです。また、この取扱説明書はフィトンチッドカートリッジ、フィトンチッドホルダーに関する説明のみ記載されています。撹拌型送風機に関しての警告・注意・工事完了後の点検等については撹拌型送風機の取扱説明書をよくお読みになりご使用ください。

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

- ■仕様変更・改造・分解は絶対にしない。
- ■製品を水や薬剤につけたりかけたりしない。
- ■決められた以外の場所では使用しない。
  フィトンチッドカートリッジは床下専用です。
- ■火気の近くでは使用はしない。

⚠注意

- ■水につかるところに取付けない。
- ■製品の上に物を置かない。
  破損・変形の原因になります。
- ■落とさない。
  破損・変形の原因になります。

⚠フィトンチッドカートリッジに関するご注意

保管上の注意
- ■直射日光や高温の場所を避けて保管してください。
- ■幼児の手の届かないところに保管してください。

使用上の注意
- ■このカートリッジは必ず対応品で使用してください。その他の使用はしないでください。
- ■本品を分解しないでください。
- ■天然植物精油を使用していますので火気の近くでの使用は避けてください。
- ■万一、内容物がカートリッジの表面に付着していた場合は、よく拭き取って使用してください。
- ■万一、内容物が皮膚についた場合は石鹸などでよく洗ってください。

各部の名称と外形寸法図

[単位：mm]

■フィトンチッドホルダー

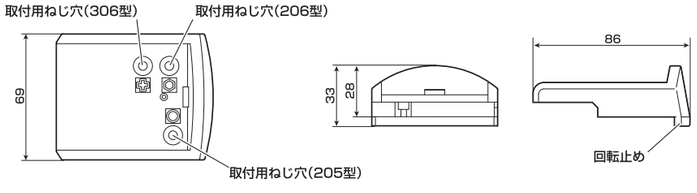

■フィトンチッドカートリッジ
+フィトンチッドホルダー

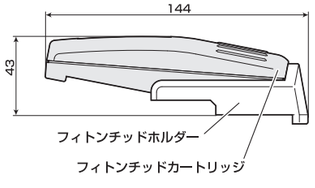

■取付用ねじ穴マークの説明

306型取付用ねじ穴マーク	206型取付用ねじ穴マーク	205型取付用ねじ穴マーク

梱包内容

- ●取扱説明書×1枚
- ●フィトンチッドホルダー×1ケ
- ●トラスタッピンねじ（φ4×20）×1本

※フィトンチッドカートリッジは別売です。

施工方法

フィトンチッドホルダーは、撹拌型送風機（対応品のみ※）にフィトンチッドカートリッジを取付けることができます。
下図（フィトンチッドホルダー取付図）を参照し、フィトンチッドホルダーの取付け位置と「取付用ねじ穴マーク」をご確認の上、撹拌型送風機に取付けてください。

※205型、206型、306型

フィトンチッドホルダー取付図

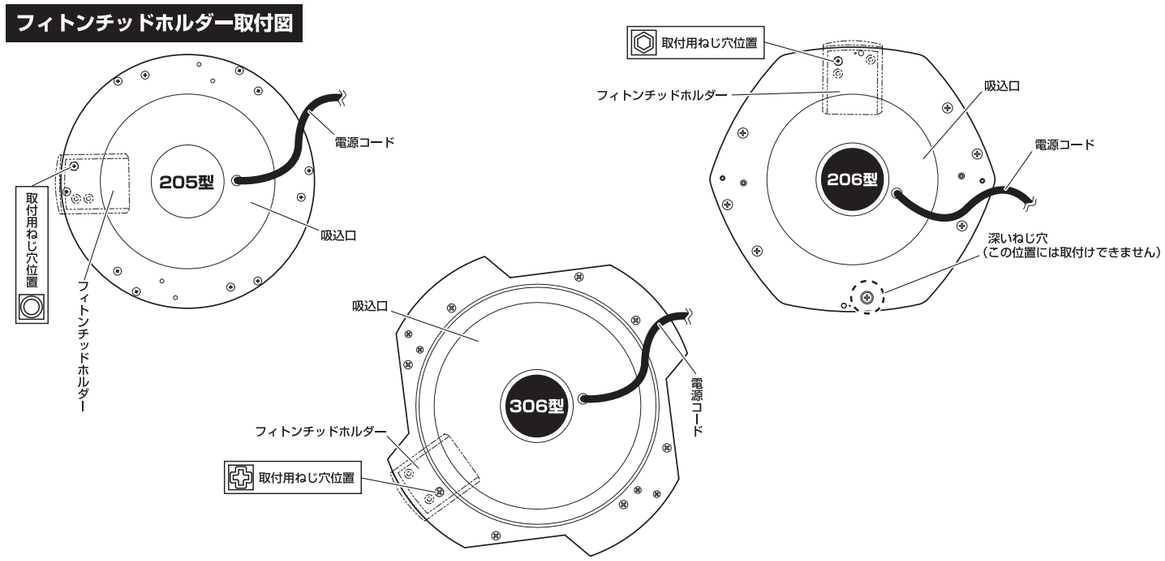

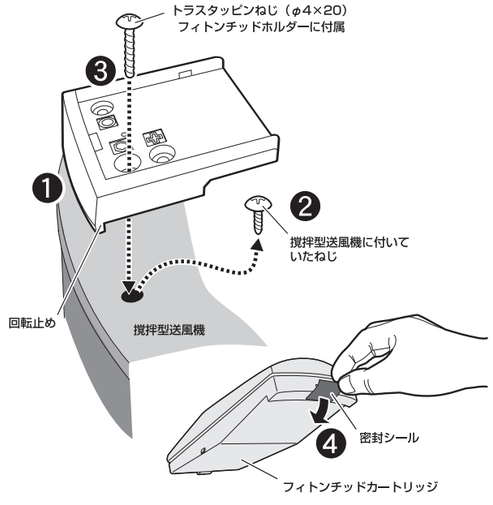

⑤ フィトンチッドカートリッジの取付方法

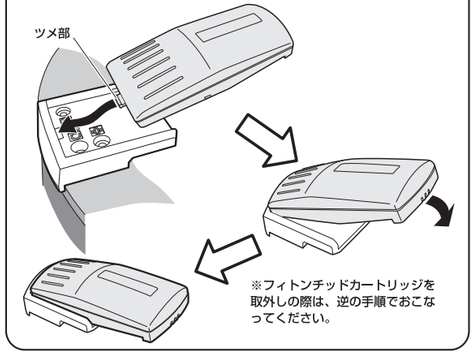

❶ 上図（フィトンチッドホルダー取付図）を参照して撹拌型送風機にフィトンチッドホルダーを取付ける位置と取付用ねじ穴位置を確認します。

※取付ける撹拌型送風機によってねじ止めする取付用ねじ穴位置が異なります。

⚠注 意
●撹拌型送風機の吸込口を下向きに取付ける場合はフィトンチッドカートリッジは取付けできません。フィトンチッドカートリッジが落下する恐れがあります。

❷ 取付用ねじ穴位置にあるねじを撹拌型送風機からはずします。

※取りはずしたねじは使用しません。金属ごみとして地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

❸ ❷ではずしたねじ穴位置にフィトンチッドホルダーの取付用ねじ穴を合わせ、付属のトラスタッピンねじ（φ4×20）で締付け固定します。

※フィトンチッドホルダーの回転止めを撹拌型送風機外周の縁に合わせてください。

⚠注 意
●ねじの締め過ぎにご注意ください。破損の恐れがあります。
適正締め付けトルク：1.2～1.5N･m（12.2～15.3kgf･cm）
●必ず付属のねじで締付けてください。撹拌型送風機に付いていたねじで締付けると破損の恐れがあります。

❹ フィトンチッドカートリッジの密封シール（黄色）をはがします。

❺ フィトンチッドホルダーにフィトンチッドカートリッジのツメ部を差込み、ツメ部を支点として取付けます。

⚠注 意
●確実に取付けられていることをご確認ください。

※フィトンチッドの効果は約１年間です。（撹拌型送風機の使用環境によって異なります）
カートリッジの交換の際は左図を参照してください。

使用済みのフィトンチッドカートリッジはプラスチックごみとして地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

PCPH-1007-1